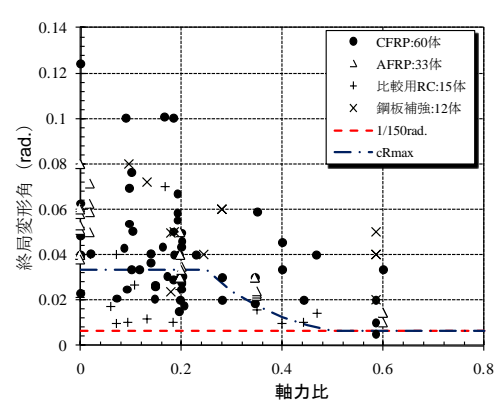
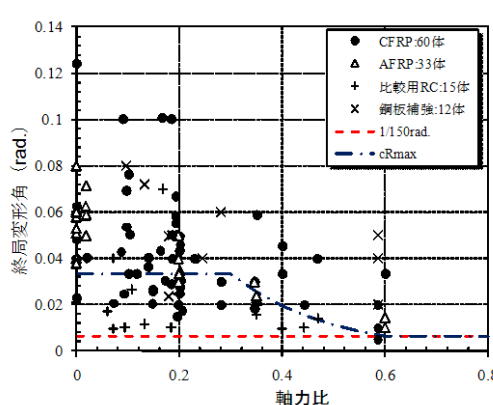


2010年改訂版 連続繊維補強材を用いた  
既存鉄筋コンクリート造及び既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計・施工指針  
正誤表

ページ	行	誤	正
P.55	図 3.1-10'		 cRmax のラインを修正
P.97	図 3.3-4 左上の□内	補強非充腹 SRC 柱 ( $sMo/Mo \geq 0.4$ ) 無補強非充腹 SRC 柱 ( $sMo/Mo \geq 0.4$ )	補強充腹 SRC 柱 ( $sMo/Mo \geq 0.4$ ) 無補強充腹 SRC 柱 ( $sMo/Mo \geq 0.4$ )
P.151	図 4.1.1-1、 (a)シート工法 右側の引出線		重ね (各面に分散)

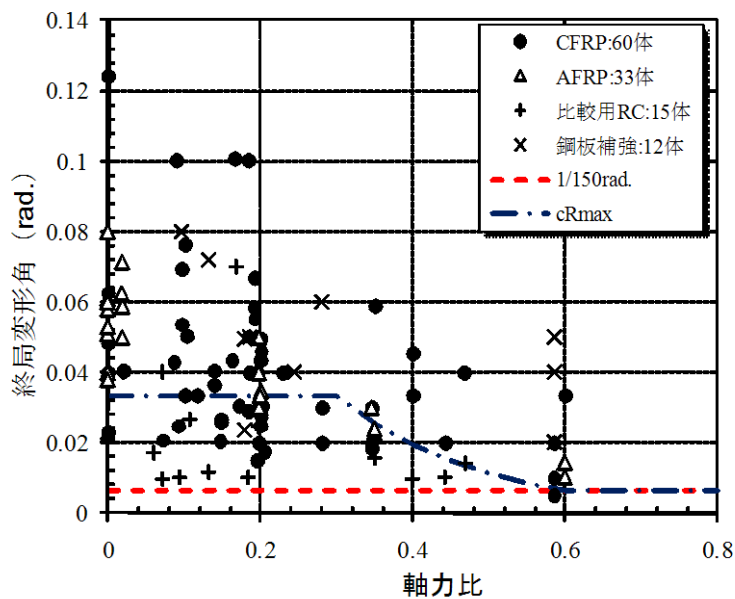


図 3.1-10' の差替え用